


Załącznik nr 1



Legenda

1. Kontener procesowy niebieski nr III oraz szafa instalacji wodnej P5, zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty na kłódkę oraz czy w koło szafy няма wycieku wody.
2. Kontener procesowy niebieski nr I oraz szafa instalacji wodnej P1,P2 zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty na kłódkę oraz czy w koło szafy няма wycieku wody.
3. Kontener procesowy niebieski nr IV zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty na kłódkę.
4. Kontener procesowy niebieski nr V zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty na kłódkę.
5. Kontener procesowy niebieski nr VI zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty na kłódkę.
6. Pompownia PD2 zwrócić uwagę czy świeci się czerwone światło awarii.
7. 6. Pompownia PD1 zwrócić uwagę czy świeci się czerwone światło awarii.
8. Kontener procesowy niebieski nr I oraz szafa instalacji wodnej P3,P4 zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty na kłódkę oraz czy w koło szafy няма wycieku wody.

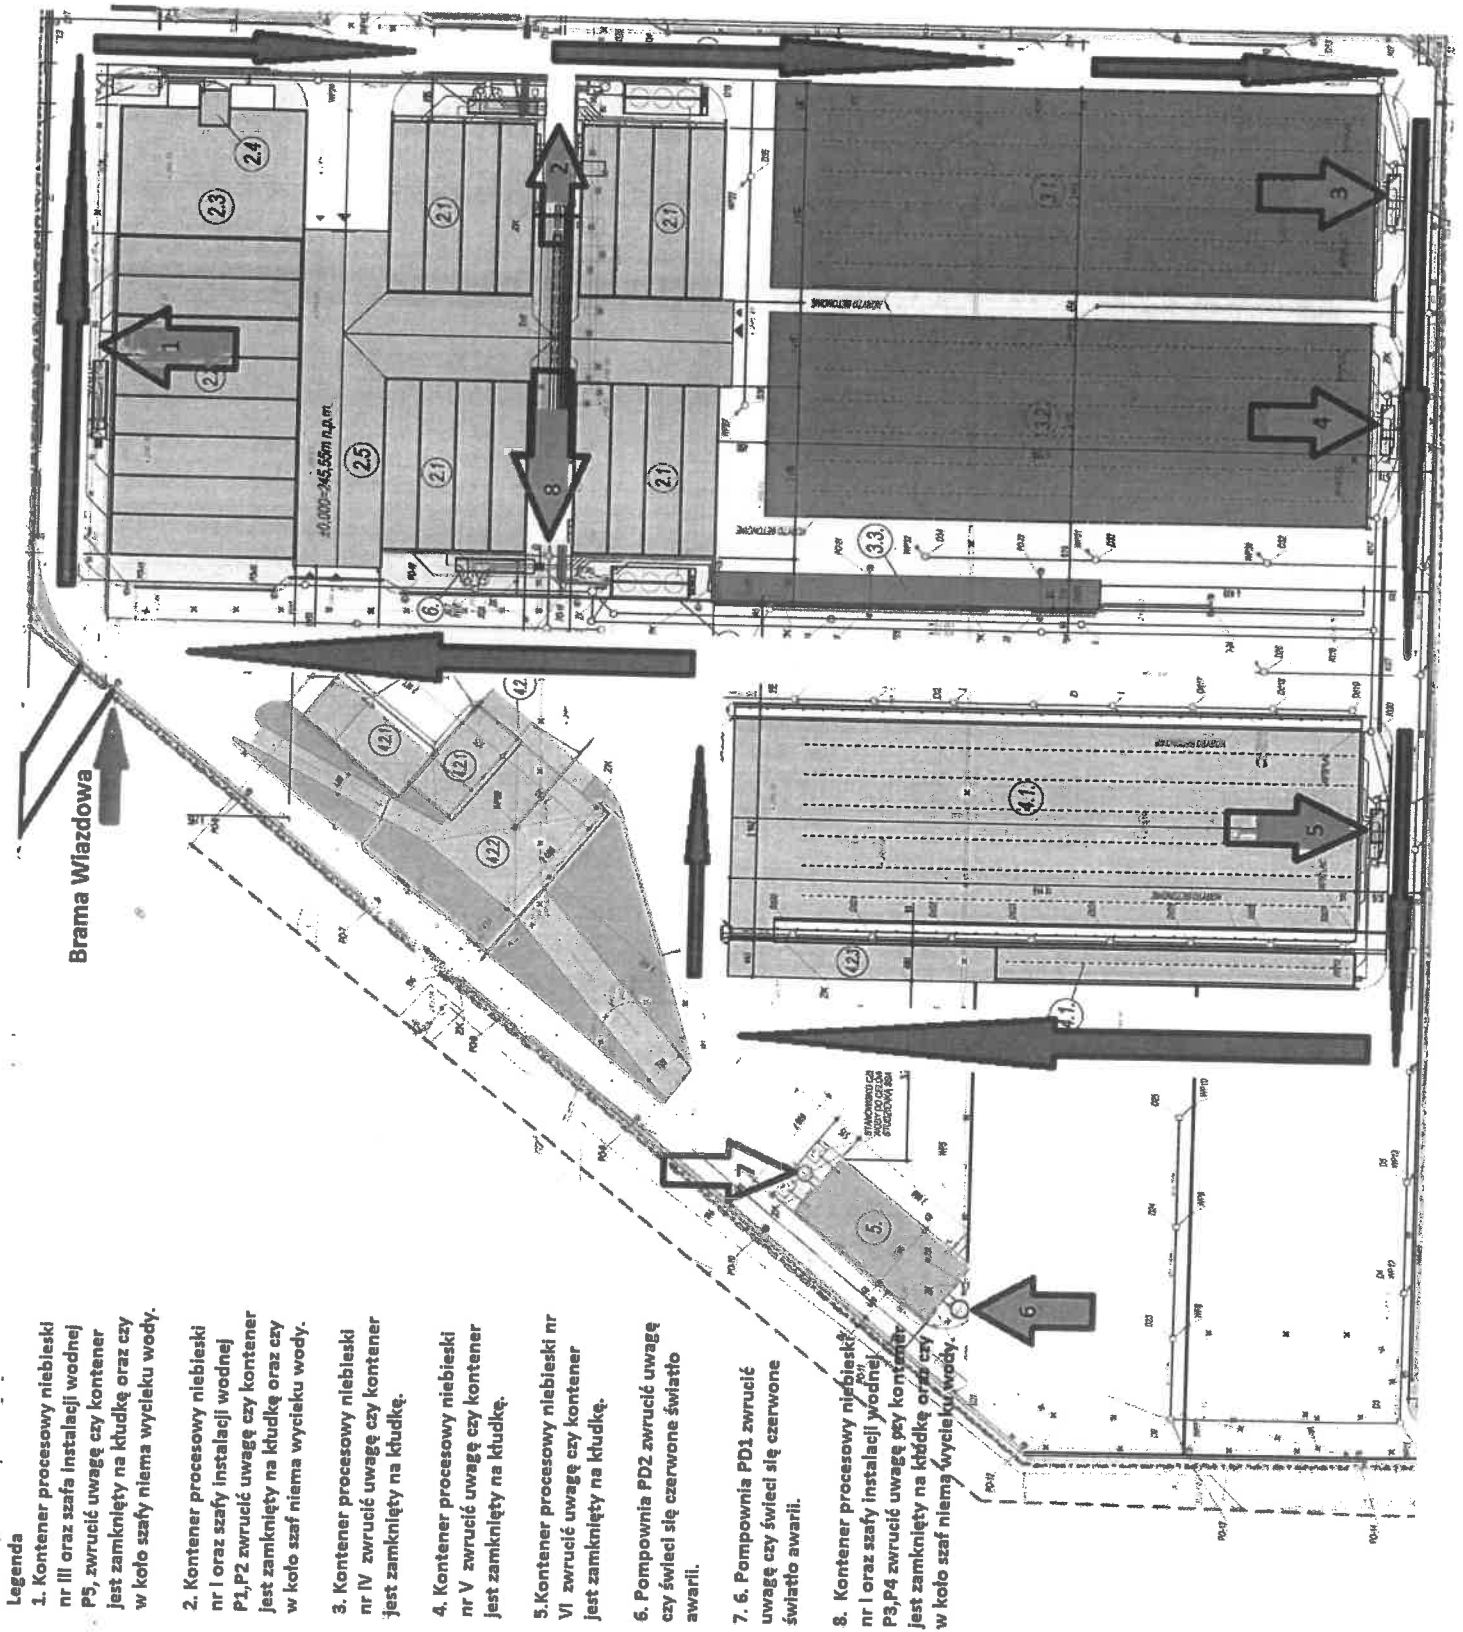

Zdjęcie - punkt nr 3.
Kontener procesowy niebieski nr IV zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty.



Zdjęcie - punkt nr 4.
Kontener procesowy niebieski nr V zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty.



Zdjęcie - punkt nr 3.

Kontener procesowy niebieski nr IV zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty.



Zdjęcie - punkt nr 4.

Kontener procesowy niebieski nr V zwrócić uwagę czy kontener jest zamknięty.